

## OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### verejnou vyhláškou.

Na žiadosť Východoslovenskej distribučnej a.s., zast. v konaní AMPEL s.r.o., podanej dňa 26.2.2025 na Obci Opátka, príslušnej podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov bolo začaté stavebné konanie na líniovú stavbu „**SO 01 Odberné elektrické zariadenie**“ na pozemkoch **KN-C parc.č. 459/1 (UO-E 2772) 353/3, 353/10, 353/11** v kat. úz. **Opátka**. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, **upúšťa** sa v zmysle § 61 ods.2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov **od miestneho zisťovania spojeného s ústnym konaním**.


Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr **do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, ( 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky)** inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k povolovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Budimír, pracovisko Kmeťova 20, Košice v dňoch pondelok, streda.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spolu so situačným návrhom stavby.

Spoločný obecný úrad  
Budimír  
Kmeťova 20, 040 01 Košice

  
Stefan Klein  
starosta obce

Oznamuje sa:

účastníkom konania (určeným v zmysle § 59 stavebného zákona) formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli obce Opátka

Verejná vyhláška musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci Opátka. Obec uverejní písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. (žiadateľ VSD a.s. Košice, zast. Ampel s.r.o.)

1. VSD a.s., Mlynská 31, Košice
2. SC KSK, Ostrovského 1, Košice
3. SVP š.p. OZ PBaH, Ďumbierska 14, Košice
4. OÚ Košice – okolie, odb. CDaPK, Hroncova 13, Košice
5. OÚ Košice - okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice
6. OR HaZZ Košice – okolie, Rožňavská 25, Moldava n/B
7. Mesto Košice, Tr. SNP 48A, Košice
8. SPF, Búdkova 36, Bratislava
9. Obec Opátka

Vyvesené dňa: 17.4.2025

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

M 1 : 5 000

MALÝ  
FOLKMÁR

III/3357

ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE

OPÁTKA


III/3357


III/3357

OPÁTKA



OPÁTKA

K. ú. OPÁTKA

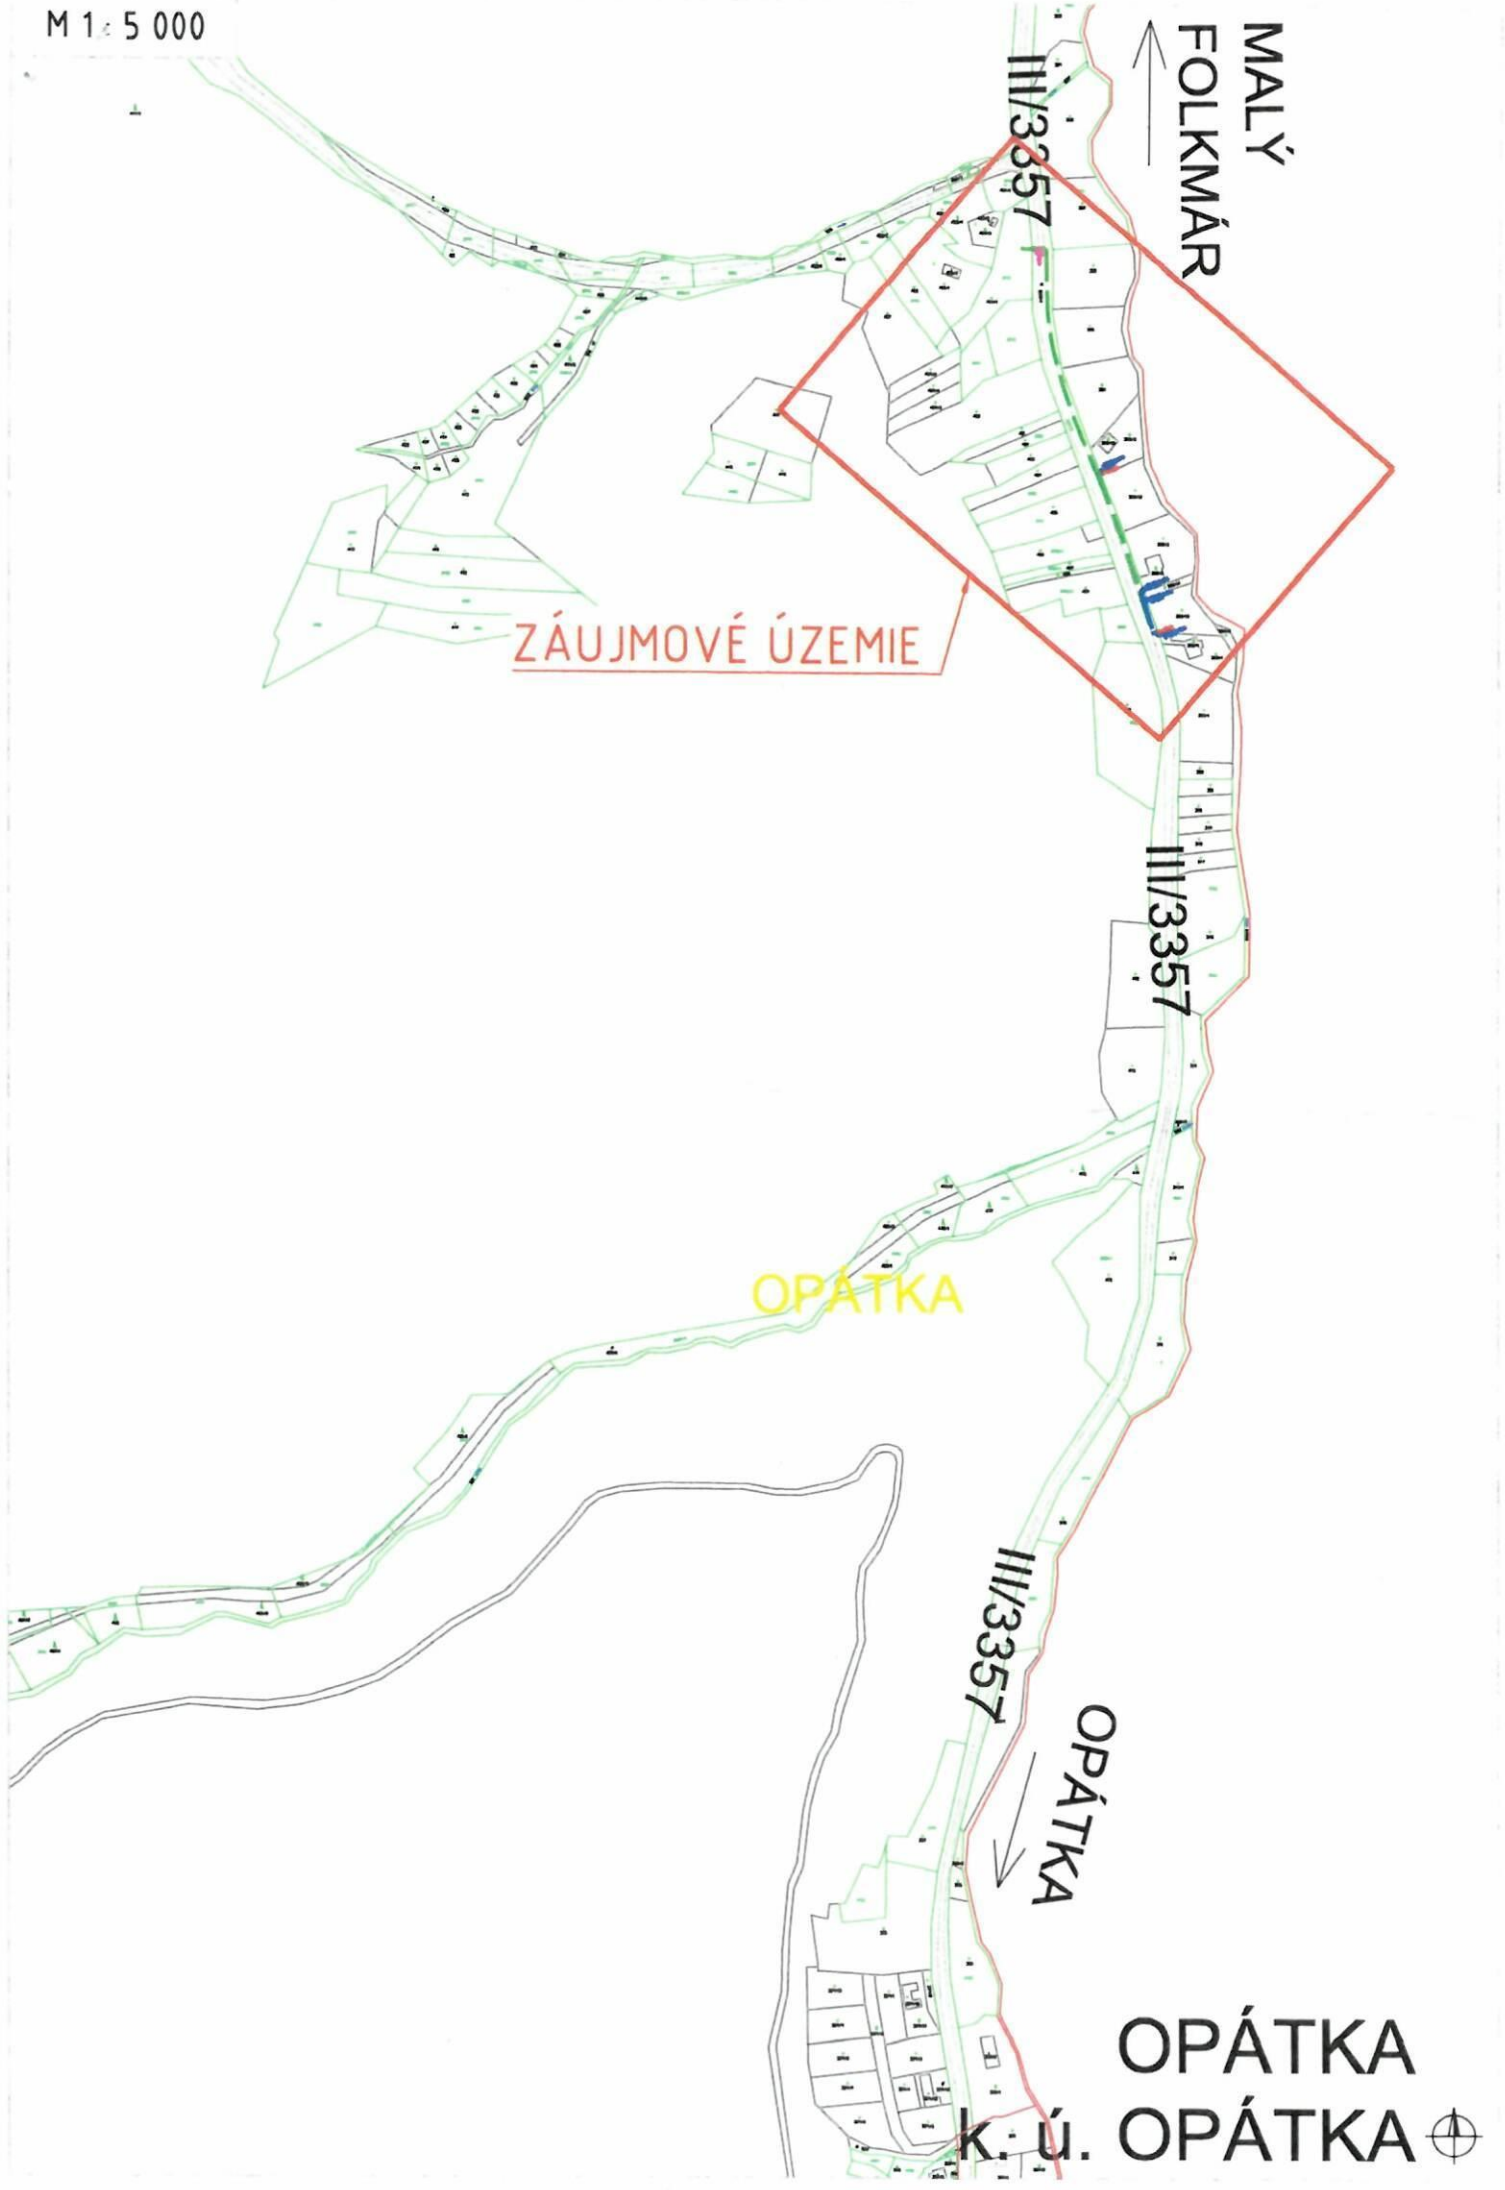

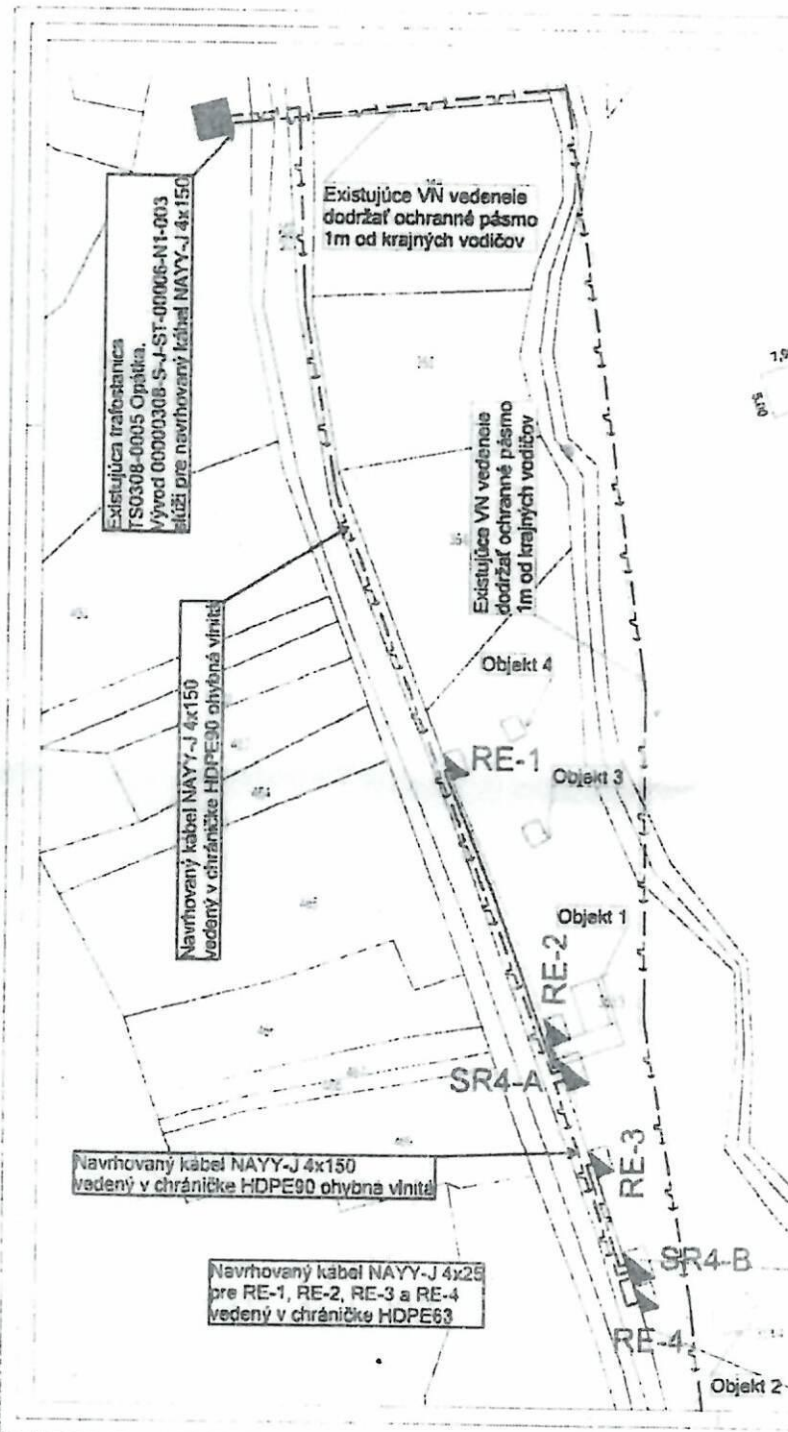

**SCHEMA PŘEVODŇA EL. PŘÍPOJKY**

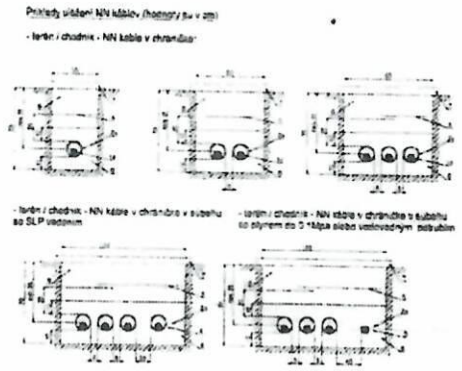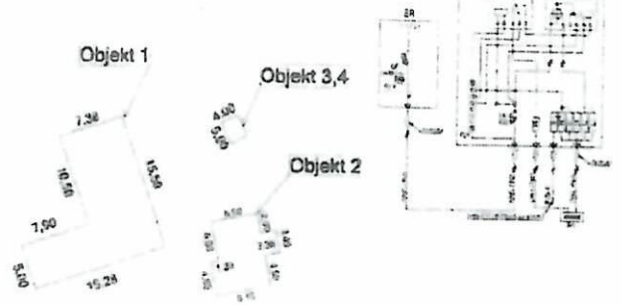

- Legenda NN
- 10 - 1 kv kabelizácia
  - 2a - HDPE chránička
  - 3 - oceľová rúrka
  - 4a - krycia doska s = 250 mm
  - 5 - výstražná lišta s = 200 mm
  - 6 - výstražný pásik s = 20 mm
  - 7 - konštrukčné usporiadanie chráničky
  - 8 - SLP vedenie v chráničke
  - 9 - vodotesná lišta plynového vedenia do 0,1 MPa

**NAPŤOVÁ SYSTÉMA**  
 3NPE AC - 50Hz 400V/230V/ITN-6  
 1NPE AC - 50Hz 230V/ITN-6  
 ZÁKLADNÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 & 411 2  
 Izolácia brych lišt 01 A1  
 - Zábrany a stĺpy 01 A2  
 OCHRANA PŘI POŽÁRE: STN 33 2000-4-41 & 411 3  
 - Ochranné uzatvorenie s pevnosťou 01 411 31  
 - Samopnevné naplnenie v systéme TN: 01 411 32  
 - Doplnkové uzatvorenie protipožiarnej ochrany 01 411 33  
 MALE NAPŤE SELV s PEV STN 33 2000-4-41 & 414  
 DOPLNKOVÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 & 415  
 - Doplnkové uzatvorenie protipožiarnej ochrany 01 415 1  
 - Doplnkové uzatvorenie doplnkovej ochrany 01 415 2



Zhotoviteľ PD: 	<b>Bahernik-MB E. s. r. o.</b> IČO 51942006 IČ-DPH SK2120301108 Dopravného 48478 058 01 Pôvod IČ: 0026 212 443 mail: info@bahernik-wsp.sk	Zodpovedný projektant: Ing. Michal Bahernik
Investor: Michal Ševčík Zl.č. 2336/05, 046 01 Košice-Juh	Výpravca: Ing. Marek Párik	
Názov stavby: Lokalita: Brezová vlnatá Výstavba: Výstavba chladiča chladiča	Štátny PD: Názov výkresu: Príloha:	Príloha pre štátnu prevádzku Brezová - Lokalita Brezová vlnatá
Mesto stavby: Opavka s.p. C.31.35 3534	Arch. č.: 23-21 Formát: 42x420 Základ: PD Supl.: PSP	Elektr. inžinier: Mária Dátum: 04.02.21 Číslo výkresu: 0010 Príloha: EL

**UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.**  
 Stredisko Košice  
 Alenczyho 14, 040 01 Košice  
 IČO: 35 971 967  
 IČ DPH: SK2022117405

4.11.2021